

Interpelacja nr 115

Przewodniczący Rady Gminy Mirzec
04.12.2019

Interpelacja z dnia 1 grudnia 2019

Zwracam się z prośbą o naprawę oświetlenia na hali sportowej w Mircu, bądź wymianę na oświetlenie w technologii LED.

Obecnie na sali gimnastycznej w Mircu niesprawne jest 30 % lamp oświetleniowych. (w załączeniu zdjęcia)
Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o:

- naprawę uszkodzonego oświetlenia
- podanie informacji z którego roku są przedmiotowe lampy (czy modernizowano od oddania obiektu oświetlenie na hali?)
- przedstawienie analizy technicznej i finansowej w zakresie możliwości wymiany oświetlenia na LED, oraz kosztu naprawy obecnej
- przedstawienie informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę na oświetlenie LED ze środków zewnętrznych np. fundusze UE, NFOŚiG, WFOŚiG, programy rządowe, itp.
- przedstawienie informacji dlaczego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" (dofinansowanie z UE ponad 3 mln zł) na hali w Mircu nie zaprojektowano wymiany oświetlenia na LED?
- informacje z jakich źródeł sfinansowano wymianę oświetlenia na LEDowe w sali gimnastycznej w Małyszynie?

Autor: **Piotr Kruk**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 3384/1/6268 | 2019-12-01 17:36:05 | czas wydruku: 2019-12-02 07:34:46

P. Marolnik
P. Nowak
04.12.2019

[Signature]

URZĄD GMINY W MIRCU
Wpłynęło
Wysłano dn. 04.12.2019
Nr 4385
Podpis *[Signature]*


Interpelacja z dnia 1 grudnia 2019


Załączono dokument


Autor: **Piotr Kruk**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 3384/0/3384 | 2019-12-01 17:34:50 | czas wydruku: 2019-12-02 07:35:01

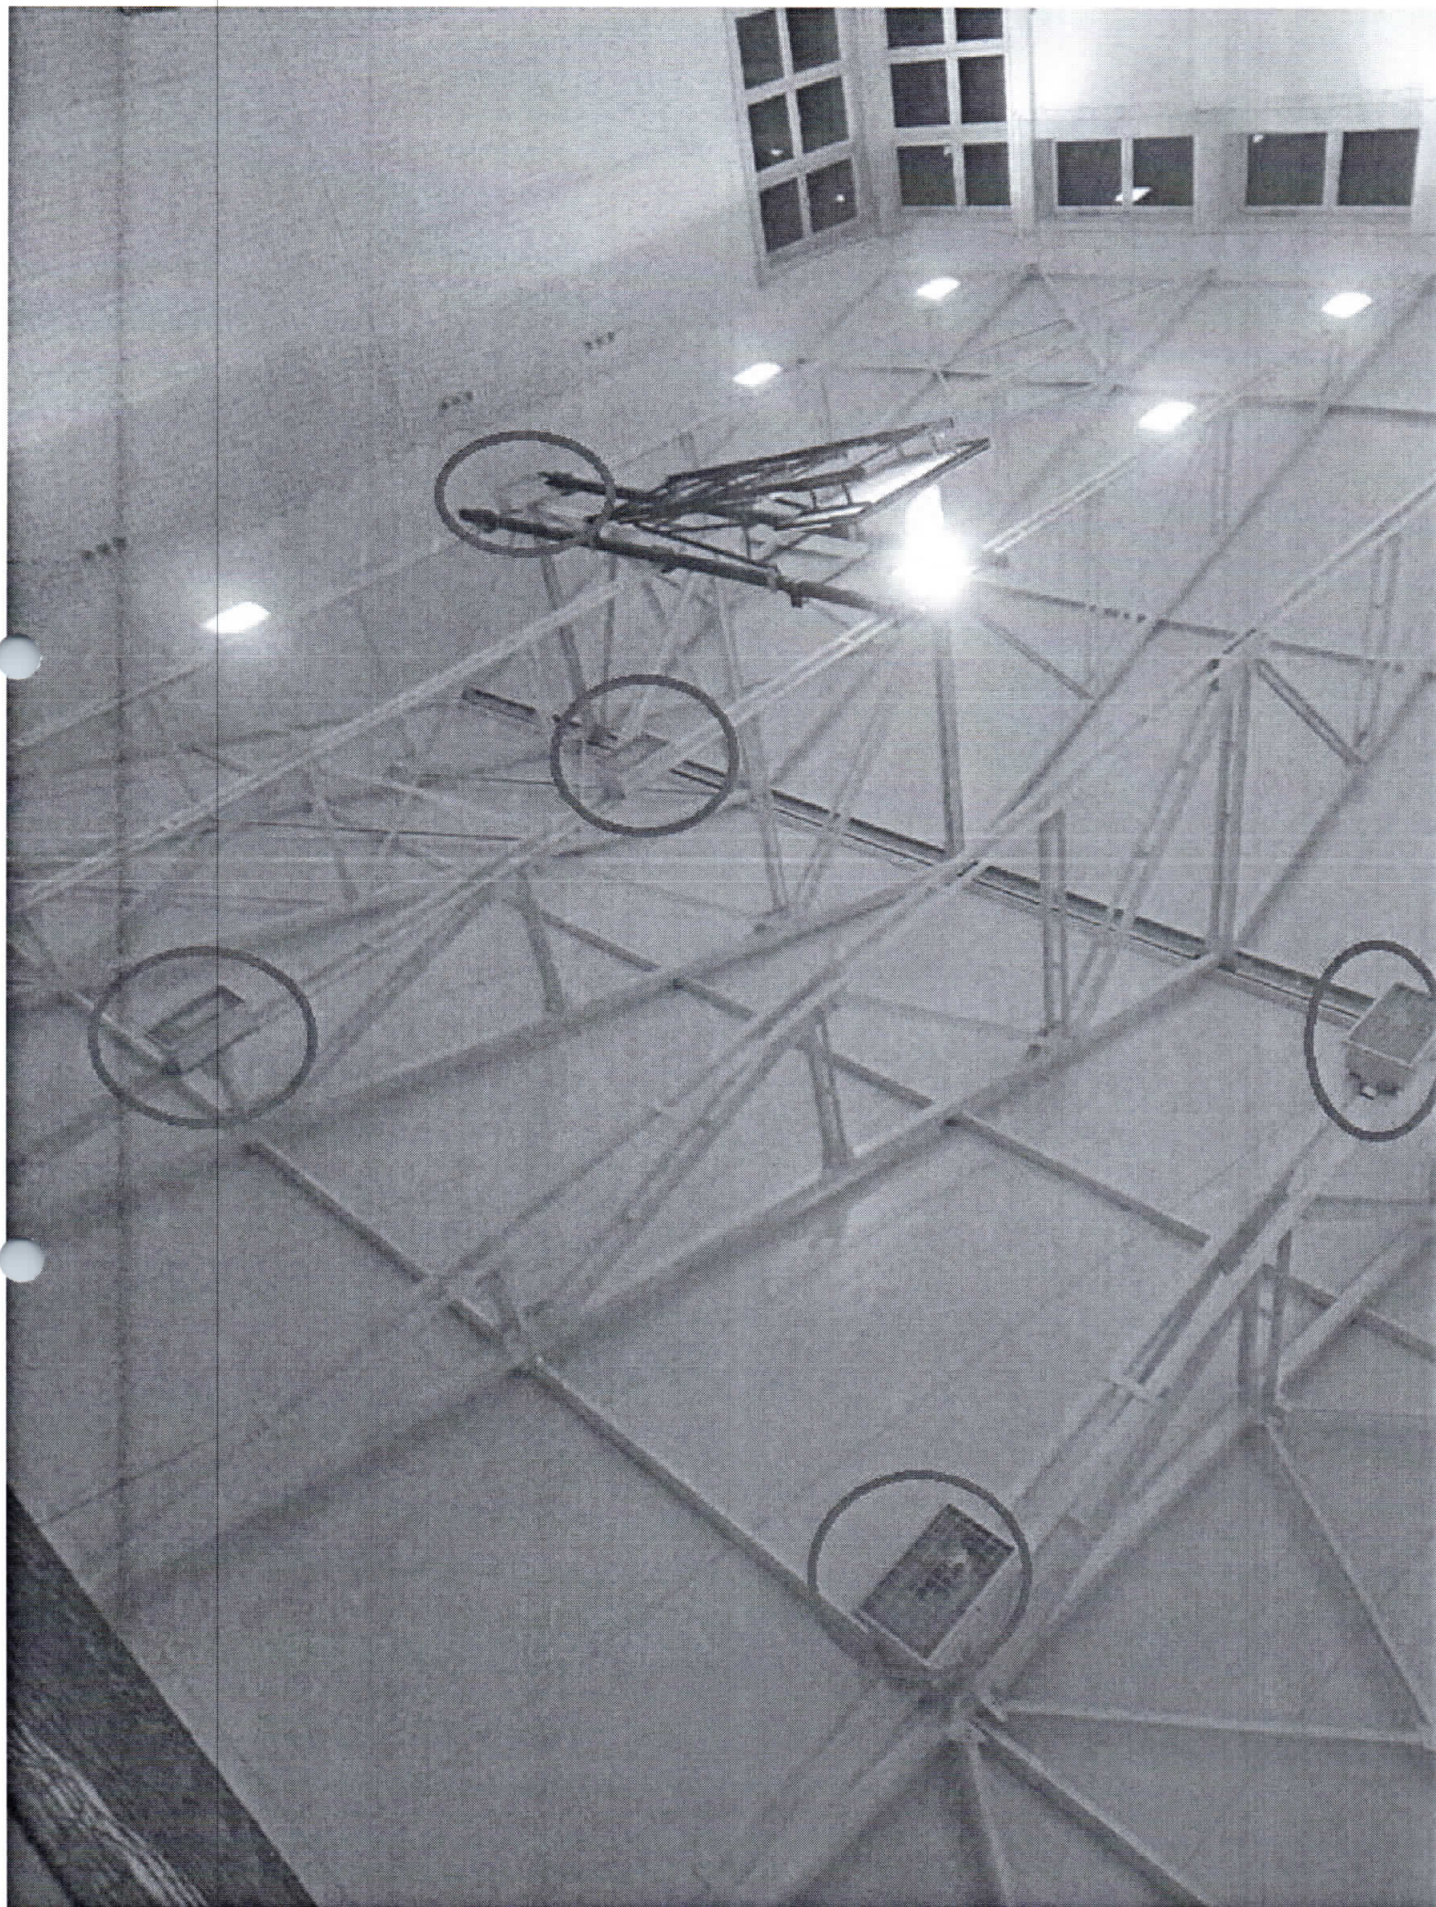

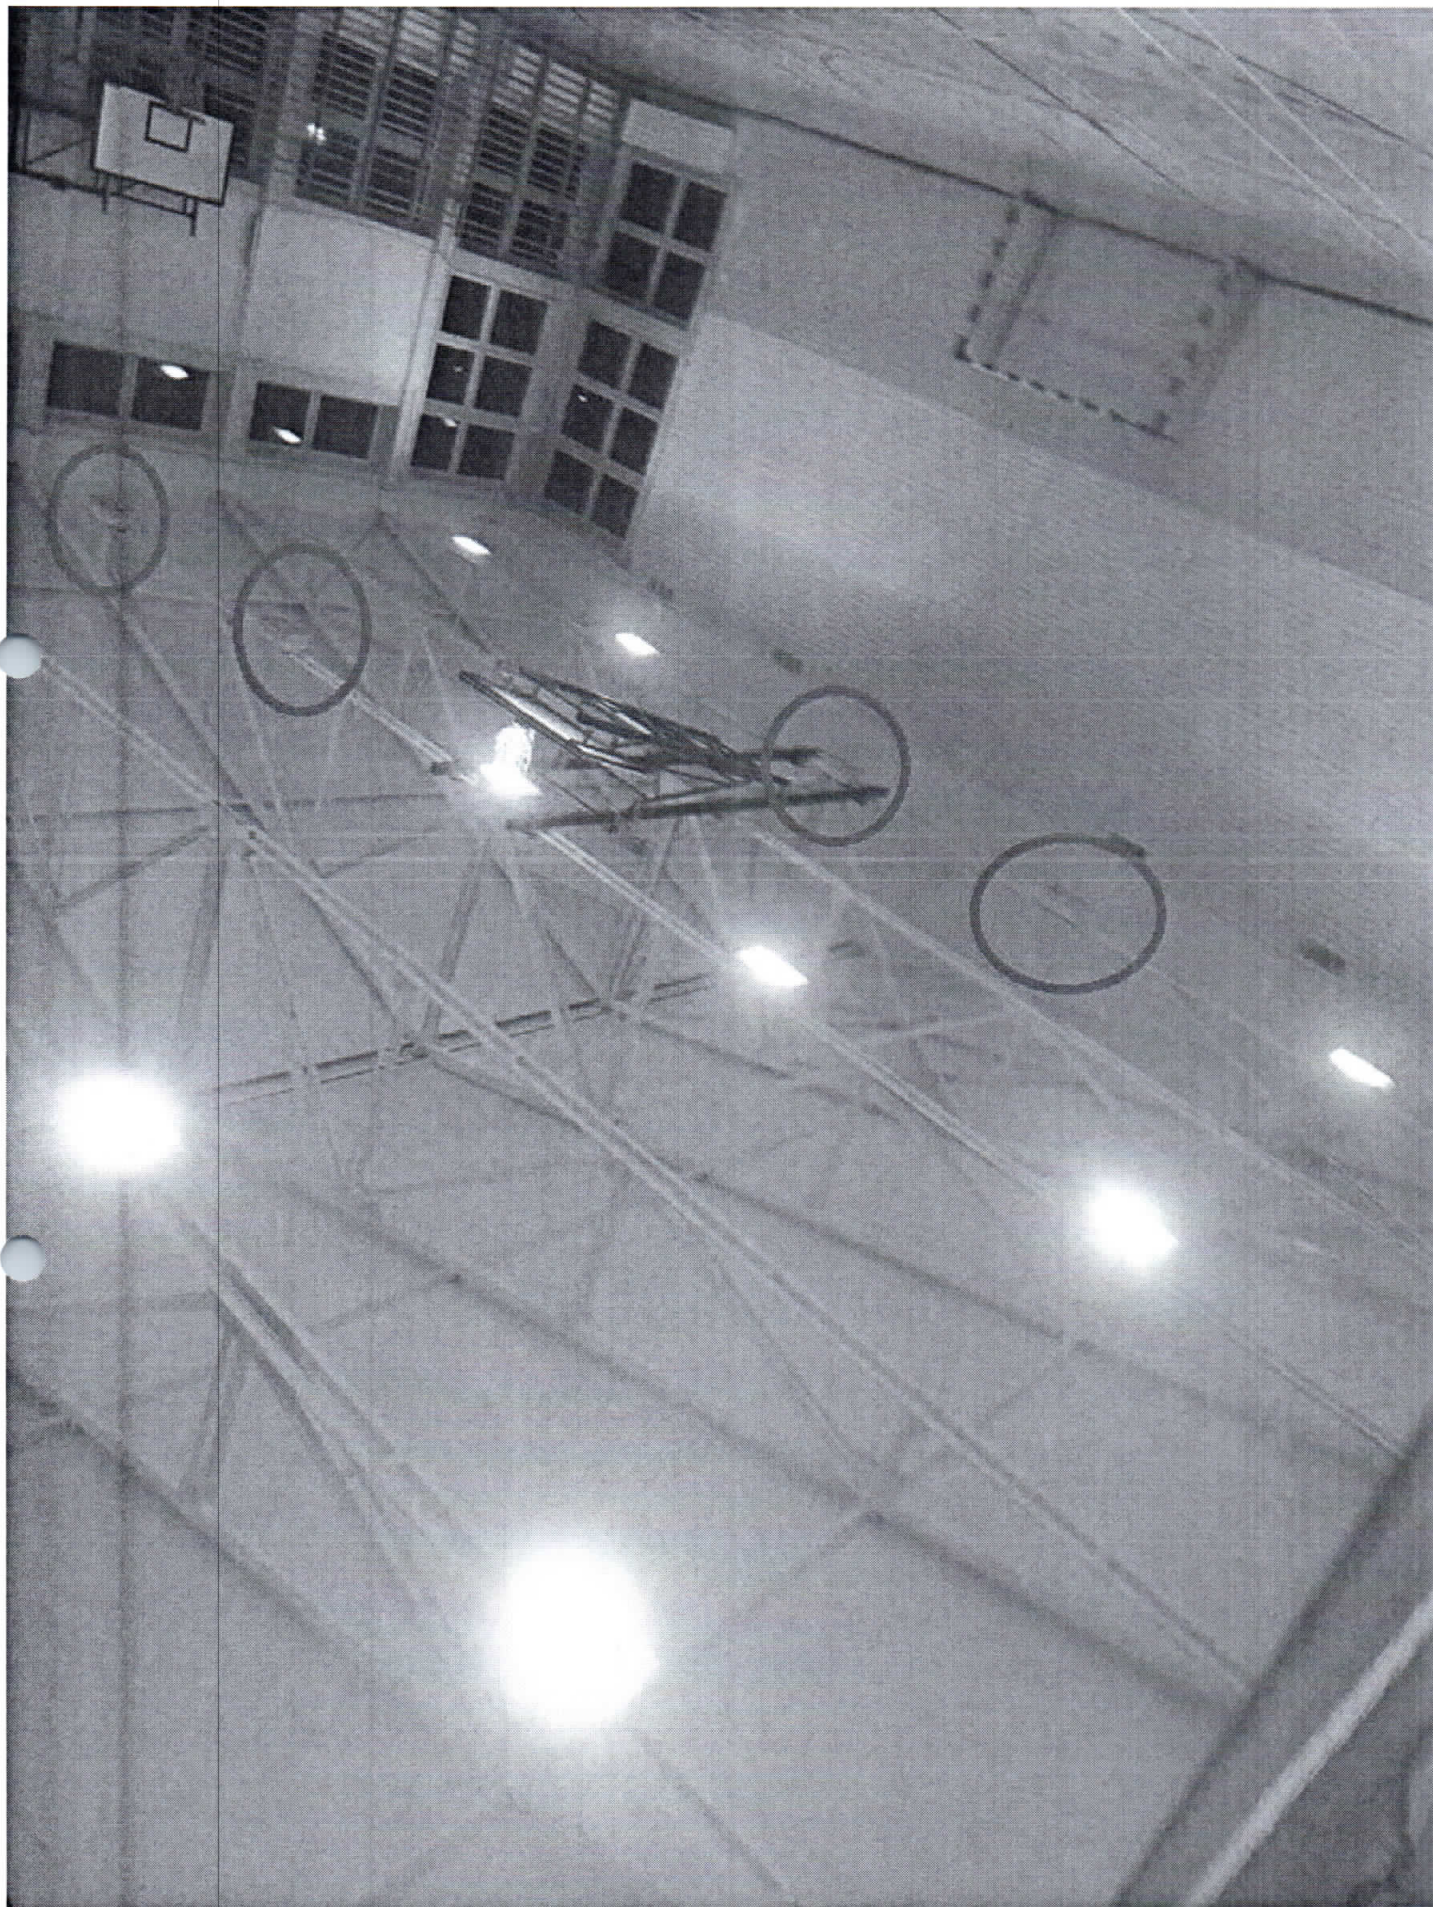

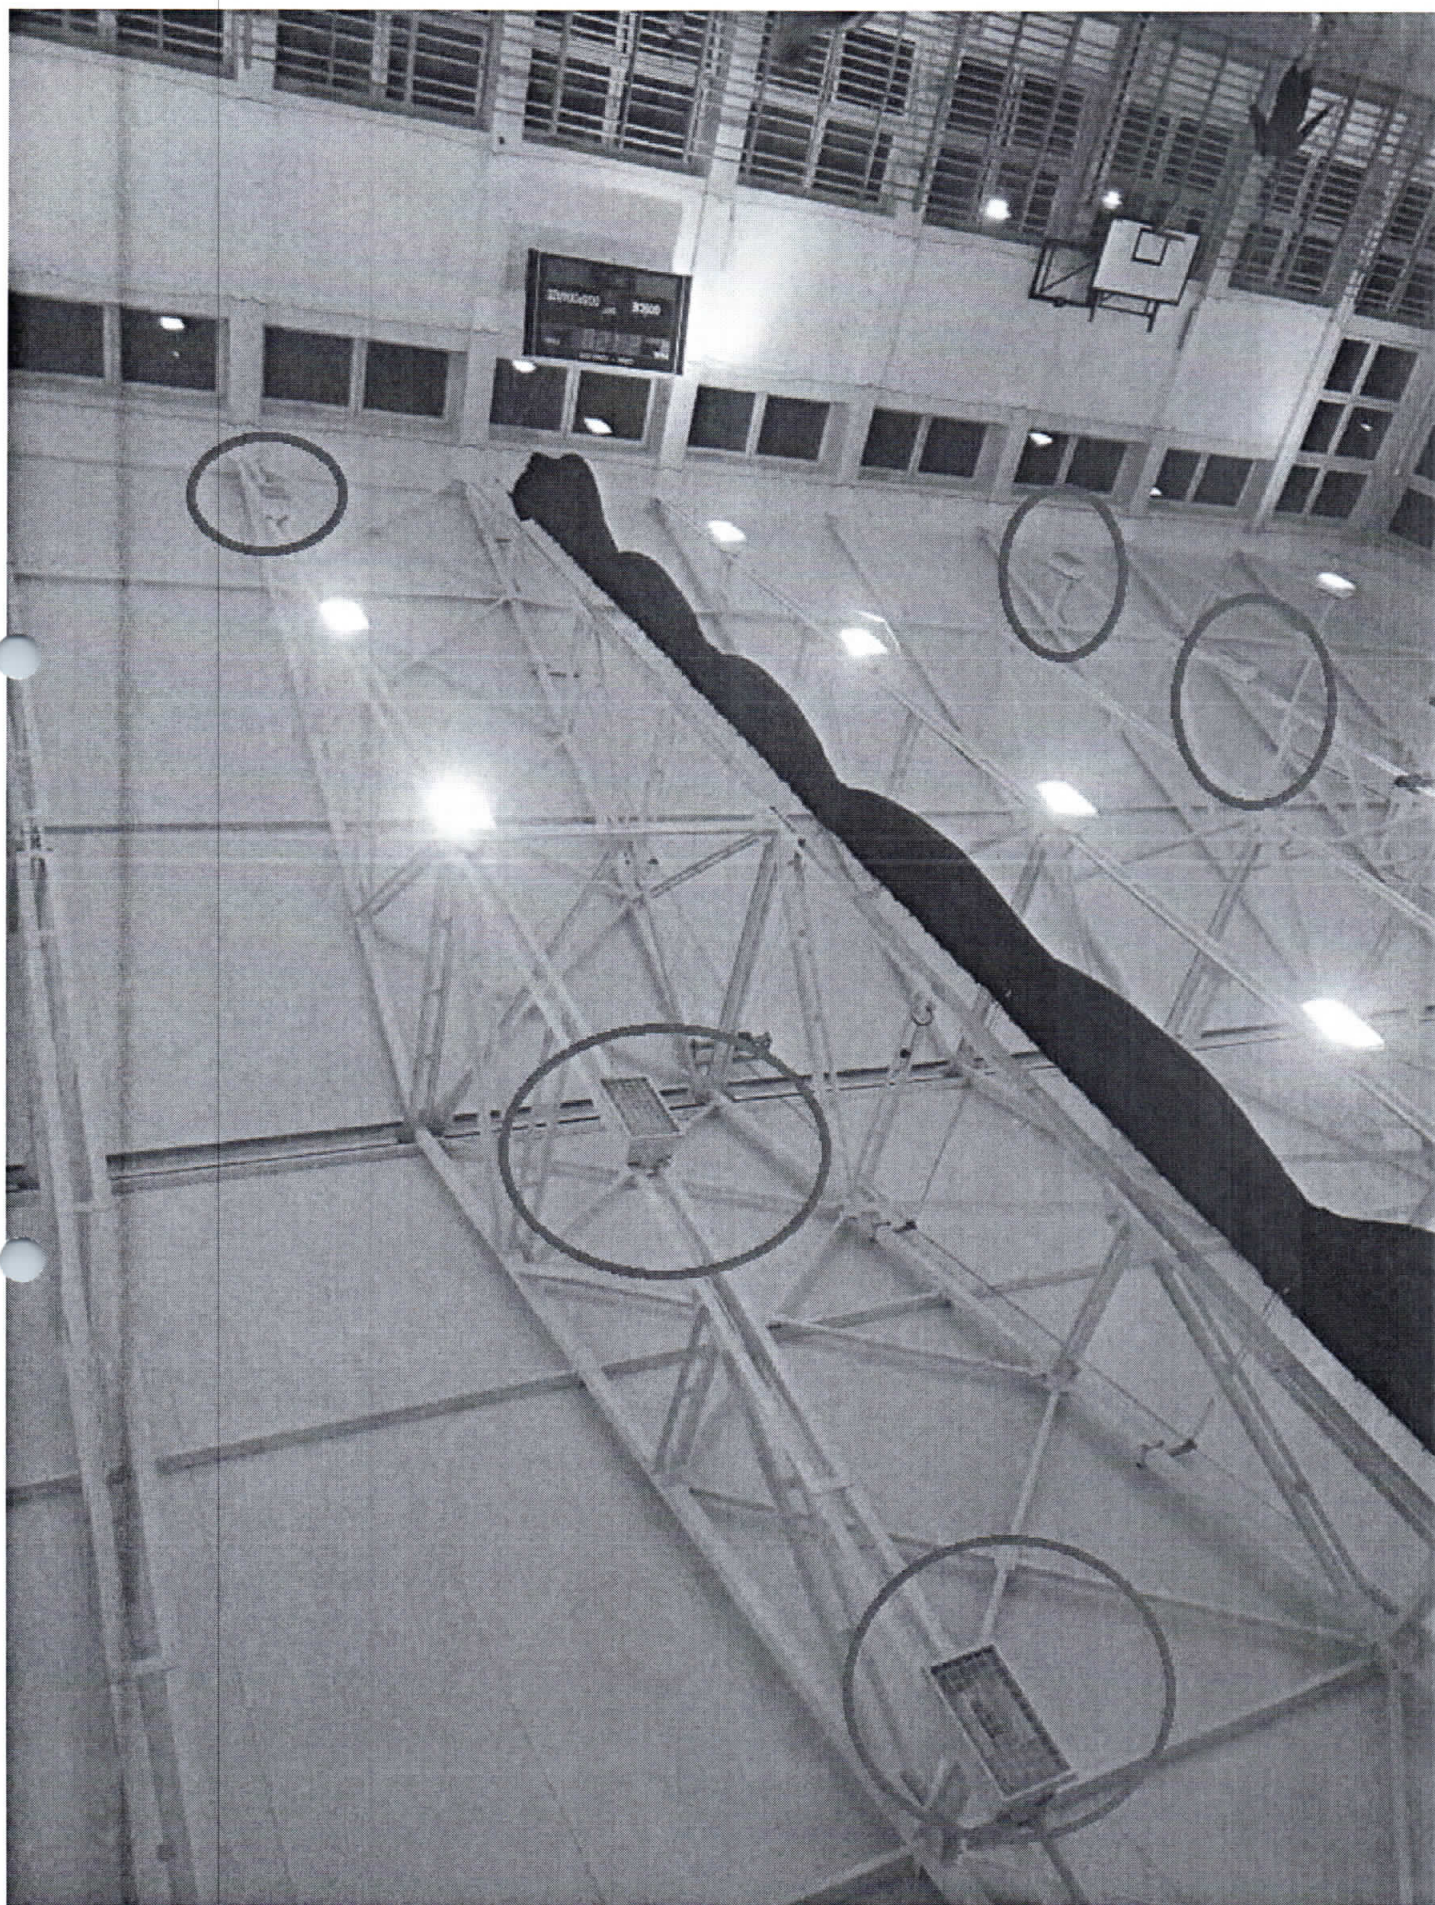

Pan Piotr Kruk – Radny Rady Gminy
w Mircu

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 1 grudnia 2019 r. w brzmieniu : **Zwracam się z prośbą o naprawę oświetlenia**

wyjaśniam, że

Naprawa uszkodzonego oświetlenia wg. informacji udzielonych przez Panią Dyrektor Alicję Raczynską została zaplanowana przez dyrektora szkoły na rok 2020. Środki na ten cel zostaną zgromadzone z opłat za wynajęcie hali. W 2019 r. opłaty za wynajęcie wyniosły ok. 4.600,00 zł i przeznaczono je na zakup sprzętu sportowego i drobnego wyposażenia. Porównywalna kwota pozyskana w roku 2020 zaspokoiłaby potrzeby związane z wymianą 10 uszkodzonych lamp. W związku z utrudnioną wymianą oświetlenia (wysokość hali to ok. 12 metrów) koszty naprawy obejmują: wynajęcie podestu nożycowego z obsługą (2.500,00 zł) oraz zakup całych opraw (10 x 200,00zł = 2.000,00 zł). Łączny koszt doraźnego remontu oświetlenia wynosi 4.500,00 zł.

Ponadto Szkoła w roku 2016 pozyskała ograniczone środki (20 tys. złotych) z NFOŚiGW w Kielcach na wymianę oświetlenia na LED na korytarzach i w salach lekcyjnych, gdzie najczęściej przebywają uczniowie z niepełnosprawnościami. Instalacja oświetlenia LED w wyżej wymienionych pomieszczeniach uwarunkowana była zapisami kryteriów premiujących w regulaminie konkursu.

- podanie informacji z którego roku są przedmiotowe lampy (czy modernizowano od oddania obiektu oświetlenie na hali?)

Odp. Oświetlenie na hali sportowej w Mircu pochodzi z roku 2004 tj. z roku budowy hali sportowej. Ostatni remont w roku 2017 nie obejmował oświetlenia, ale dzięki inicjatywie dyrektora uszkodzone lampy zostały wówczas wymienione bez nakładu dodatkowych kosztów koniecznych na wynajem specjalistycznego sprzętu. Po zakończonym remoncie oświetlenie w całości było sprawne. Intensywna eksploatacja sali do późnych godzin wieczornych nie tylko na potrzeby szkoły, ale także dla promocji sportu na rzecz mieszkańców gminy, jest przyczyną naturalnego zużycia hali sportowej, w tym także oświetlenia.

- przedstawienie analizy technicznej i finansowej w zakresie możliwości wymiany oświetlenia na LED, oraz kosztu naprawy obecnej

Odp. W chwili obecnej nie jest możliwe przedstawienie ww. analizy. Celem przedstawienia analizy technicznej i ekonomicznej w zakresie możliwości wymiany oświetlenia na LED konieczne jest dokonanie przeglądu istniejącego oświetlenia, pomiaru natężenia oświetlenia w zakresie norm dla obiektów użyteczności publicznej (obiektów oświatowych - sala

gimnastyczna). W celu wykonania analizy koniecznym jest przeprowadzenie rozeznania rynku - rozeznania cenowego i zabezpieczenia środków finansowych. Szacunkowy koszt wg. wstępnych uzyskanych informacji telefonicznych to kwota w granicach od 4 do 7 tysięcy złotych. Po pozytywnej analizie możliwe jest opracowanie projektu technicznego wewnętrznej linii zasilającej (w przypadku konieczności zmiany istniejącego przebiegu zasilania) z uwzględnieniem montażu opraw LED.

- przedstawienie informacji dlaczego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” (dofinansowanie z UE ponad 3 mln zł) na hali w Mircu nie zaprojektowano wymiany oświetlenia na LED?

Odp. Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Mircu nie została zaprojektowana, ponieważ obliczenia audytu energetycznego opracowanego w 2016 roku nie wykazywały konieczności takiej wymiany. W audycie dla SP Mirzec określono, że przeważającym typem oświetlenia wewnątrz szkoły jest oświetlenie świetlówkowe i w zakresie zamierzeń poprawy cyt. „nie planuje się wymiany oświetlenia”. Tego typu zapisy pojawiały się w audytach jeżeli tzw. SPBT – prosty czas zwrotu nakładów na przedsięwzięcie termomodernizacyjne – wynosił powyżej 13 - 15 lat.

- informację z jakich źródeł sfinansowano wymianę oświetlenia na LEDowe w sali gimnastycznej w Małyszynie?

Odp. Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w Małyszynie zrealizowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. W tym przypadku w audycie (2016 rok) określono, że typami oświetlenia wewnątrz szkoły jest oświetlenie świetlówkowe (2 x 36 W - 60 szt.) i żarówkowe (75 W – 30 szt.). Poprawę stanu oświetlenia przewidziano poprzez wymianę na oświetlenie ledowe w ilości 90 szt. W tym przypadku tzw. SPBT – stopa zwrotu wyniosła do 4,3 lat.


WÓJT
Mirosław Seweryn