

Nr 333

Zapytanie z dnia 29 kwietnia 2022

Przekazy? kłótowni.
Gmina Mirzec
dn. 29.04.2022
P. Nowak
29.04.2022

Zwracam się z prośbą by w trakcie odbiorów w ramach realizacji inwestycji Mirzec Poduchowne - Mirzec Korzonek zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonania zjazdu na przeciwko posesji Mirzec Poduchowne 7, a także na sposób wykonania w kontekście bezpieczeństwa pobocza po przeciwnej stronie drogi od posesji Mirzec Poduchowne 7 w kierunku 8. Proszę o informację czy powyżej opisane prace zrealizowane w obecnej formie są zgodne z projektem.


Autor: **Piotr Kruk**

URZĄD GMINY w Mircu
Wpłynęło dn. 2022 - 04 - 29 20 r.
Nr 2613 2022
podpis

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 8487/0/8487 | 2022-04-29 08:31:04 | czas wydruku: 2022-04-29 08:41:33



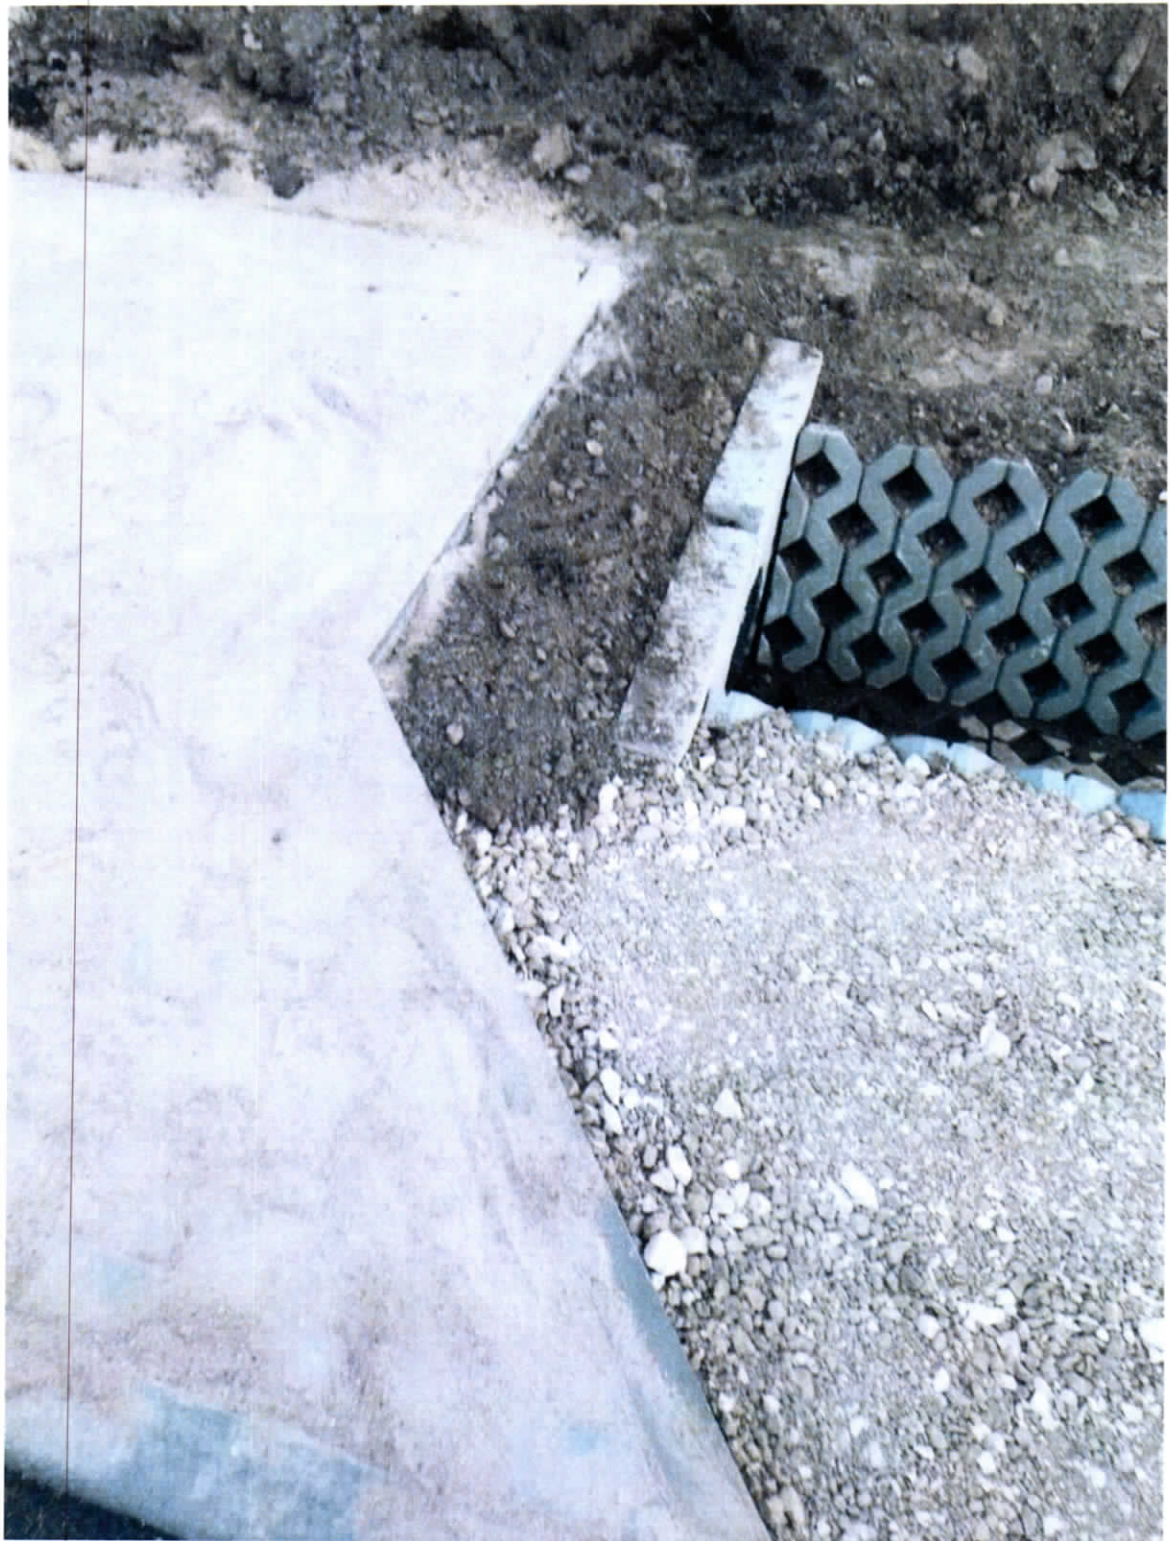



Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy w Mircu

dotyczy: zapytania z dnia 29 kwietnia 2022 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą by w trakcie odbiorów w ramach realizacji inwestycji Mirzec Poduchowne - Mirzec Korzonek zwrócić szczególną uwagę na sposób wykonania zjazdu na przeciwko posesji Mirzec Poduchowne 7, a także na sposób wykonania w kontekście bezpieczeństwa pobocza po przeciwnej stronie drogi od posesji Mirzec Poduchowne 7 w kierunku 8. Proszę o informację czy powyżej opisane prace w obecnej formie są zgodne z projektem. ”

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 29.04.2022 r., przekazuję informację przesłaną do Zamawiającego przez Kierownika Budowy oraz Inspektora nadzoru, w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)”.

Odpowiedź kierownika budowy p. Rafała Markiewicza – COLAS Polska:

Cyt.” W odpowiedzi na pismo informuje, iż prace wykonane są zgodnie z projektem i założeniami. Jednak na wniosek UG oraz IN zostanie zwiększony zakres prac co przysporzy naszej firmie nieprzewidzianych kosztów, jednak mając na uwadze współpracę z Zamawiającym roboty te zostaną wykonane”.

Odpowiedź inspektora nadzoru p. Mariusza Pająka - SPIINWEST:

Cyt. „W nawiązaniu do interpelacji p. P.Kruka informuje iż umocnienie rowu ażurami jest wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Natomiast w związku z wizją w terenie z przedstawicielami gminy oraz wykonawcą robót stwierdzono możliwość obłożenia skarpy rowu dodatkowym ażurem.”

Jednocześnie informuję, iż zostanie Pan poinformowany o terminie odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)” celem uczestnictwa oraz ewentualnego wniesienia swoich uwag do protokołu.


Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a